

# Installasjonsmanual

## ØS Modbus Gateway El. nummer 54 705 72



### Sikkerhetsinstrukser

Utstyret må kun brukes til styring av elektriske eller vannbaserte varmesystemer. Installasjon av ØS Modbus Gateway må utføres i sikringsskap, fordelingskap eller i koblingsboks. Alle tekniske instruksjoner må følges. ØS Varme påtar seg ikke ansvar for personskader eller skader på utstyr som er forårsaket av at disse instruksjonene ikke overholdes.


### Installasjon

Installasjon og tilkobling skal utføres av autorisert EI-installatør i samsvar med gjeldende forskrifter/direktiver, samt denne Installasjonsmanualen. Enheten er beregnet for montering på 35 mm DIN-skinne og skal installeres i sikringsskap, fordelingskap eller i koblingsboks.

## Koblingskjema ØS Modbus Gateway

### Tilkoblinger

- L** Nettspenning 230V, L.
- N** Nettspenning 230V, N.
- A** A / D0 / Data +
- B** B / D1 / Data -
- ⊥** Common / GND

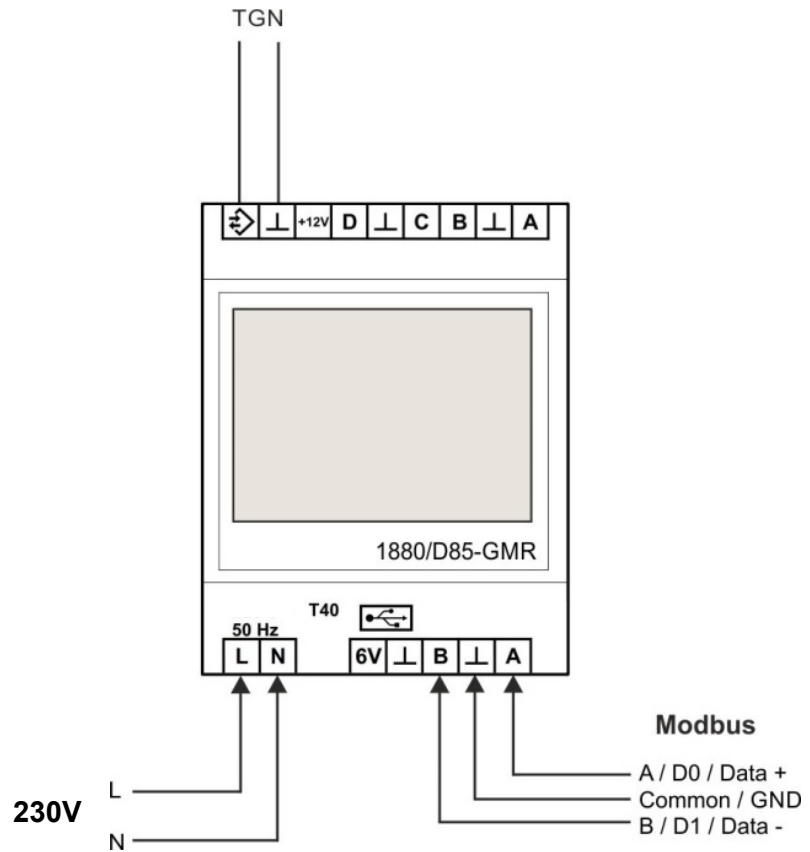

For mer utfyllende informasjon se følgende manualer:



ØS Modbus Gateway